
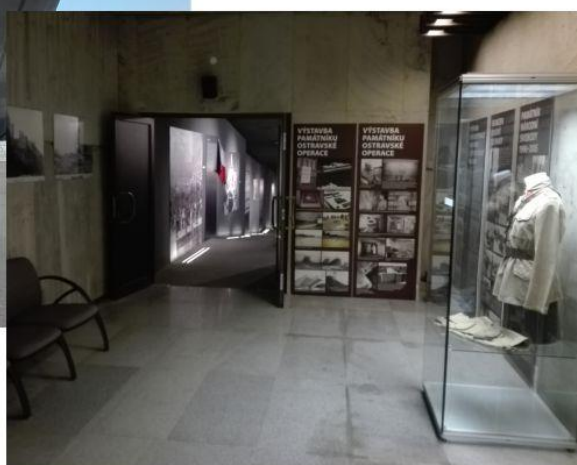


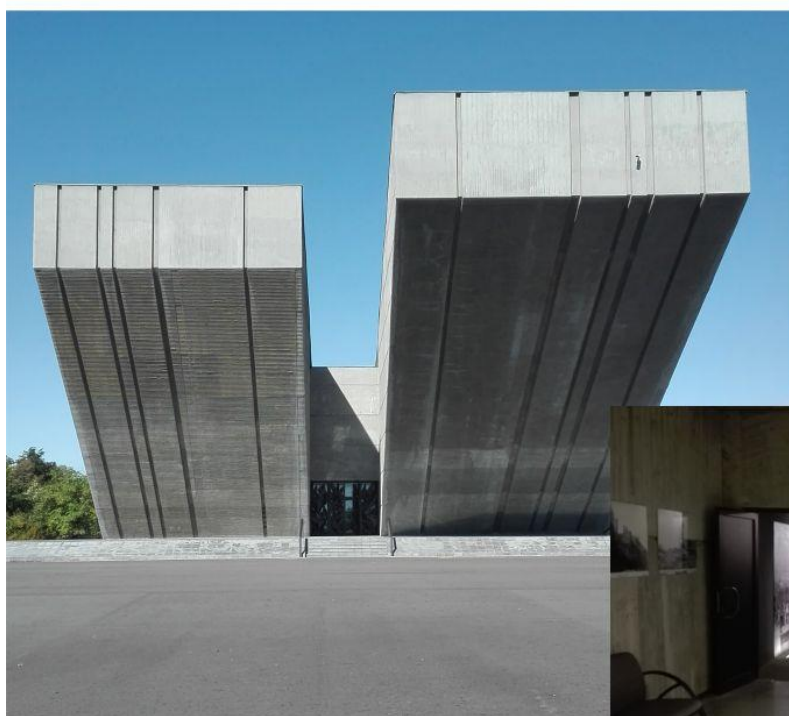

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK II. SVĚTOVÉ VÁLKY HRABYNĚ

Mapování dle metodiky kategorizace přístupnosti objektů, která je prioritně zaměřena na architektonické bariéry z pohledu osob s pohybovým omezením.

Národní památník II. světové války

Obsah:

Kategorizace přístupnosti	3
Doplňující piktogramy.....	3
Národní památník II. světové války.....	4
Kontakty:	4
Přístupnost objektu:	4
Vstup	4
Interiér	4
Výtah	5
WC	5
Návštěvnické centrum - Národní památník II. světové války	6
Kontakty:	6
Přístupnost objektu:	6
Vstup	6
Interiér	6
Výtah	7
WC	7
Parkování.....	7
Poznámka.....	7

Problematika bariér

Bezbariérové užívání všech staveb má pro některé z nás zvláštní podtext – představuje problematiku, kterou podvědomě nechtějí znát, s tím, že nemá v jejich životě co dělat.

Přitom přístupné bezbariérové prostředí slouží všem lidem, ve všech situacích a etapách života.

Proč mapování

Výstupy slouží nejen osobám odkázaných na ortopedický vozík, ale i pohybově postiženým, seniorům a rodičům s kočárky.

Je postupováno dle celostátní Metodiky kategorizace přístupnosti objektů, neboť hodnocení bezbariérovosti dle stávající platné legislativy by většinu objektů zařadilo do skupiny nepřístupných, ačkoliv mohou být pro některé skupiny osob s omezenou schopností pohybu a orientace přístupné.

Metodiku zpracovala Pražská organizace vozíčkářů.

Důležité

Metodika kategorizace přístupnosti objektů slouží pouze pro zpracování informací o stávajícím stavu přístupnosti objektů.

V případě vytváření návrhů na úpravy a odstraňování zjištěných architektonických bariér je třeba respektovat platnou vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 398 / 2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a související předpisů.

Vysvětlení značení přístupnosti objektů

Kategorizace přístupnosti



Přístupný



Částečně
přístupný



Obtížně přístupný
nebo nepřístupný

Doplňující piktogramy



Bezbariérový vstup
hlavním vchodem.



Bezbariérový vstup
bočním vchodem.



Standardní
toaleta



Bezbariérová
toaleta



Upravená
toaleta



Výtah



Schody



Plošina, výtah
pro osoby s omezenou
schopností pohybu



Obtížný sklon



Ližiny nebo rampa



Obtížný povrch



Úzké dveře
nebo průjezdy



Vyhrazené stání



Točité schodiště

Podrobné informace k piktogramům

<http://bariery.xf.cz/piktogramy.html>

Národní památník II. světové války



Kontakty:

tel.: +420 553 775 091; e-mail: pamatnik-valky@szm.cz

web: <http://www.szm.cz/rubrika/25/expozicni-arealy/pamatnik-ii-svetove-valky-hrabyne.html>


Přístupnost objektu:



Vstup

Před vstupem je šest schodišťových stupňů. Vlevo je umístěna přímá dvouramenná rampa (1. rameno-délka 585 cm, sklon 7,5 %, podesta šířka 162 cm, hloubka 160 cm, 2. rameno-délka 564 cm, sklon 9,4 %, průjezdová šířka 162 cm, bez madla). Pod i nad rampou je dostatečný manipulační prostor. Před vstupními dveřmi je dostatečný manipulační prostor. Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají

mechanicky směrem ven (průjezdová šířka hlavního křídla 80 cm, bez prahu, bez madla). Za dveřmi se nachází venkovní prostor (šířka 400 cm, hloubka 179 cm). Hlavní vstupní dveře budovy se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 170 cm, bez prahu). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 400 cm, hloubka 314 cm). Dveře zádveří se automaticky otevírají do stran (průjezdová šířka 176 cm, bez prahu).


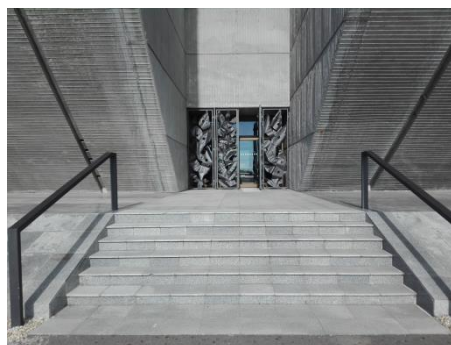


Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu tvoří dlažba. V expozici se nachází dvoukřídlé dveře (průjezdová šířka 152 cm, 160 cm) a dva průchody (šířka 118 cm, práh řešen nájezdem – délka 33 cm, sklon 18,5 %). Výška popisků


u vitrín expozice je 107-145 cm. V expozici se nachází několik informačních panelů (výška 119-134 cm).

Vertikální komunikaci mezi jednotlivými patry zajišťuje výtah, schodiště a dvě rampy. Rampy se nachází ve spodní části expozice. Tříramenná přímá rampa na levé straně expozice (1. rameno-délka 1013 cm, sklon 12,3%, 2. rameno-délka 988 cm, sklon 10,7 %, 3. rameno-délka 973 cm, sklon 11,8 %) má průjezdovou šířku 201 cm a dvě podesty (1. podesta-šířka 221 cm, hloubka 147 cm, 2. podesta-šířka 256 cm, hloubka 150 cm). Tříramenná přímá rampa na pravé straně expozice (1. rameno-délka 1019 cm, sklon 11,6 %, 2. rameno-délka 983 cm, sklon 11,7 %, 3. rameno-délka 984 cm, sklon 12,5 %) má průjezdovou šířku 186 cm a dvě podesty (1. podesta-šířka 227 cm, hloubka 154 cm, 2. podesta-šířka 227 cm, hloubka 137 cm).

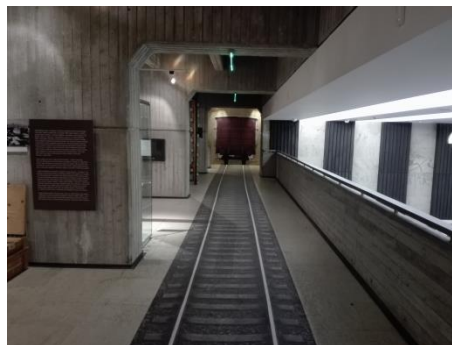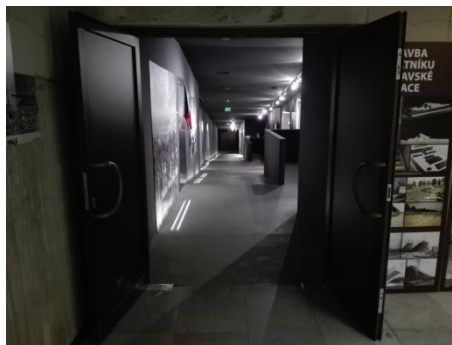

Výtah

Výtah je umístěn u kanceláře a dětského koutku a spojuje přízemí s druhým patrem. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. Dveře se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 80 cm). Ve výtahové kleci (šířka 108 cm, hloubka 133 cm) je na čelní straně umístěno madlo (výška 90 cm, odsazení madla od stěny 7 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 122 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 116 cm. Ve výtahové kleci je sedátko (výška 54 cm), ze kterého jsou ovladače výtahu v dosahu.

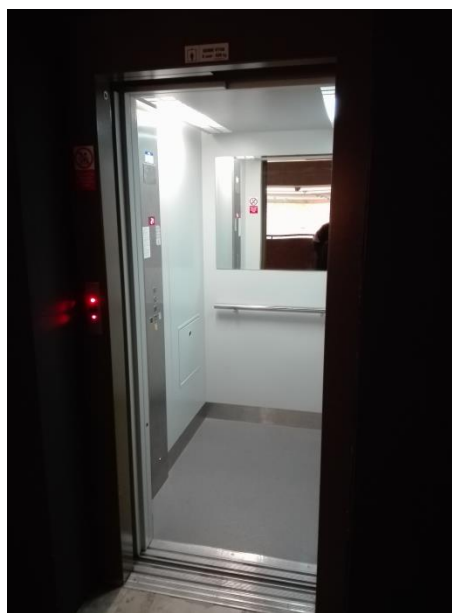


WC

V přízemí budovy se nachází volně přístupná samostatná WC kabina (šířka 183 cm, hloubka 144 cm). Dveře WC kabiny (průjezdová šířka 75 cm) jsou otevíratelné směrem ven a jsou opatřeny madlem (výška 89 cm). WC mísa (výška sedátka 48 cm) je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava je dostatečný (81 cm). WC mísa je opatřena pevným (délka 55 cm, výška 80 cm) a sklopným madlem (délka 82 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost madel 60 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 84 cm). Podjezd umyvadla (výška 85 cm) je dostatečný (73 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, mýdelníkem a sklopným zrcadlem (výška páky v horní poloze 130 cm).



Návštěvnícké centrum - Národní památník II. světové války



Kontakty:

tel.: +420 553 775 091; e-mail: pamatnik-valky@szm.cz

web: <http://www.szm.cz/rubrika/25/expozicni-arealy/pamatnik-ii-svetove-valky-hrabyne.html>

Přístupnost objektu:



Vstup

Přístupová komunikace před objektem je ze zámkové dlažby. Před vstupními dveřmi je dostatečný manipulační prostor v mírně příčném sklonu 4,7%. Vstupní dvoukřídlé dveře se nachází v nice (šířka 500 cm, hloubka 62 cm) a otevírají se automaticky do stran (průjezdová šířka 122 cm, bez prahu). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 493 cm, hloubka 194 cm). Dveře zádveří se automaticky otevírají do stran (průjezdová šířka 119 cm, bez prahu).

Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu tvoří dlažba. Na chodbě se nachází dvoukřídlé a stále otevřené dveře (průjezdová šířka 172 cm) bez prahu. Dveře do místností (šířka 80 cm) jsou také bez prahu.

Výška pultu pokladny je 111 cm (podjezd výška 102 cm, hloubka 16,5 cm). Výška popisků vitrín je 129 cm, 137 cm. Výška vitrinových stolů je 83 cm (podjezd výška 76 cm, hloubka 23,5 cm, šířka 52,5 cm).



Výtah

Celý prostor návštěvnického centra se nachází v úrovni přilehlého terénu.

WC

V budově se nachází volně přístupná samostatná WC kabina (šířka 156 cm, hloubka 136 cm). Dveře WC kabiny (průjezdová šířka 90 cm) jsou otevíratelné směrem ven a jsou opatřeny vnitřním madlem (výška 90 cm). WC mísa (výška sedátka 51 cm) je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (87 cm). WC mísa je opatřena pevným (délka 80 cm, výška 79 cm) a sklopným madlem (délka 82 cm, výška 79 cm, osová vzdálenost madel 63 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 118 cm). Podjezd umyvadla (výška 81 cm) je nedostatečný (44 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, mýdelníkem a sklopným zrcadlem (výška páky v horní poloze 130 cm).



Parkování

Na parkovišti u areálu se nachází dvě vyhrazená parkovací stání. Od parkovacího stání je přístup ke vstupu bezproblémový přes snížený obrubník.

Poznámka

U areálu se nachází restaurace U Památníku.





NÁRODNÍ PAMÁTNÍK II. SVĚTOVÉ VÁLKY HRABYNĚ

Hrabyně 192, 747 63 Hrabyně

tel: 553 775 091

e-mail: pamatnik-valky@szm.cz



Ostravská Organizace Vozíčkářů, spolek
Zpracoval kolektiv pracovníků střediska Bez bariér
e-mail: poradnaooov@seznam.cz
<http://bariery.xf.cz>