



**SLEZSKÉ  
ZEMSKÉ  
MUZEUM**



## **HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA**

Mapování dle metodiky kategorizace přístupnosti objektů, která je prioritně zaměřena na architektonické bariéry z pohledu osob s pohybovým omezením.

# Slezské zemské muzeum Opava, Historická výstavní budova

## Obsah:

Kategorizace přístupnosti .....	3
Doplňující piktogramy .....	3
Kontakty:.....	4
Přístupnost objektu:.....	4
Vstup.....	4
Interiér.....	5
Výtah.....	5
WC.....	6
Parkování.....	6
MHD.....	7
Poznámka.....	7

## Problematika bariér

Bezbariérové užívání všech staveb má pro některé z nás zvláštní podtext – představuje problematiku, kterou podvědomě nechtějí znát, s tím, že nemá v jejich životě co dělat.

Přitom přístupné bezbariérové prostředí slouží všem lidem, ve všech situacích a etapách života.

## Proč mapování

Výstupy slouží nejen osobám odkázaných na ortopedický vozík, ale i pohybově postiženým, seniorům a rodičům s kočárky.

Je postupováno dle celostátní Metodiky kategorizace přístupnosti objektů, neboť hodnocení bezbariérovosti dle stávající platné legislativy by většinu objektů zařadilo do skupiny nepřístupných, ačkoliv mohou být pro některé skupiny osob s omezenou schopností pohybu a orientace přístupné.

Metodiku zpracovala Pražská organizace vozíčkářů.

## Důležité

Metodika kategorizace přístupnosti objektů slouží pouze pro zpracování informací o stávajícím stavu přístupnosti objektů.

V případě vytváření návrhů na úpravy a odstraňování zjištěných architektonických bariér je třeba respektovat platnou vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 398 / 2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a související předpisů.

## Vysvětlení značení přístupnosti objektů

### Kategorizace přístupnosti



Přístupný



Částečně přístupný



Obtížně přístupný nebo nepřístupný

### Doplňující piktogramy



Bezbariérový vstup hlavním vchodem.



Bezbariérový vstup bočním vchodem.



Standartní toaleta



Bezbariérová toaleta



Upravená toaleta



Výtah



Schody



Plošina, výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu



Obtížný sklon



Ližiny nebo rampa



Obtížný povrch



Úzké dveře nebo průjezdy



Vyhrazené stání



Točité schodiště

### Podrobné informace k piktogramům

<http://bariery.xf.cz/piktogramy.html>



(průjezdová šířka hlavního křídla 78 cm, bez prahu, bez madla). Dveře zádveří jsou umístěny v nice (šířka 188 cm, hloubka 28,5 cm).

## Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu tvoří dlažba. Průchody v prostoru jsou širší než 80 cm.

Za vstupem do budovy se nachází informace s výškou pultu 110 cm a 88 cm. Odkládací pult je ve výšce 75 cm s hloubkou podjezdu 10 cm. Výškový rozdíl podél informací je zajištěn rampou (sklon 10,2 %, délka 200 cm). Za informacemi je umístěn turniket (průjezdová šířka 79,5 cm). V expozici jsou umístěny popisky k jednotlivým exponátům (výška 119 - 165 cm), digitální informační panel (výška 122 cm) a jeskyně (vchod šířky 109 cm, výšky 150 cm).

Dveře spojující jednotlivé části expozice jsou dvoukřídle (průjezdová šířka hlavního křídla 88 cm, bez prahu). Dveře do místností jsou jednokřídle (průjezdová šířka 90 cm).

Vertikální komunikaci mezi jednotlivými patry zajišťují výtahy a schodiště.

V expozici „Encyklopedie Slezska“ (1. patro - 2NP) se nachází dva „nájezdy“, které spojují sousední místnosti (1. nájezd – sklon 14,8%, šířka 135 cm, délka 313 cm, 2. nájezd – sklon 15,1%, šířka 192 cm, délka 315 cm). Nájezdy nejsou opatřeny madlem ani zarážkou proti vyjetí. Manipulační prostor nad užším nájezdem je pro přímý pohyb dostatečný. Nad širším nájezdem je plocha pro otočení o 90° o něco menší (135 cm x 192 cm).

## Výtah

Výtah je umístěn v zadní části muzea a spojuje všechna podlaží budovy (1PP-3NP). Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. Dveře se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 90 cm) a jsou umístěny v nice (šířka 110 cm, hloubka 72 cm). Ve výtahové kleci (šířka 107 cm, hloubka 140 cm) je na boční stěně umístěno madlo (výška 90 cm, dosazení madla od stěny 8 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 102 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 116 cm. Ve výtahové kleci je sedátko (výška 43 cm), ze kterého jsou ovladače výtahu v dosahu.



## WC

Upravené WC umístěné v oddělení WC ženy se nachází v podzemním podlaží (šířka kabiny 153 cm, hloubka 220 cm) a je přístupné přes předsíň s umyvadly (šířka 301 cm, hloubka 490 cm, dveře 90 cm). Dveře samotné WC kabiny (průjezdová šířka 90 cm) jsou mechanicky otevíratelné směrem z kabiny a jsou opatřeny vnitřním madlem (výška 82 cm). WC mísa (výška sedátka bez nadstavce 43 cm, s nadstavcem 54 cm) je osazena na protější stěně od dveří. Přístup zleva je dostatečný (97 cm). WC mísa je opatřena pevným a sklopným madlem (výška cca 80 cm, délka 80 cm, osová vzdálenost 61 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 111 cm). Podjezd umývátko (výška 86 cm) je dostatečný. Umývátko je opatřeno prodlouženou pákovou baterií a pevným zrcadlem. V místnosti se nachází toaletní papír, mýdelník i papírové utěrky v dosažitelné výšce.

Upravené WC umístěné v oddělení WC muži se nachází v podzemním podlaží (šířka kabiny 164 cm, hloubka 170/158 cm) a je přístupné přes předsíň s umyvadly (šířka 227 cm, hloubka 490 cm, dveře 90 cm). Dveře samotné WC kabiny (průjezdová šířka 90 cm) jsou mechanicky otevíratelné směrem z kabiny a jsou opatřeny vnitřním madlem (výška 83 cm). WC mísa (výška sedátka bez nadstavce 43 cm, s nadstavcem 54 cm) je osazena na protější stěně od dveří. Přístup zprava je dostatečný (104 cm). WC mísa je opatřena pevným a sklopným madlem (výška cca 80 cm, délka 80 cm, osová vzdálenost 61 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 110 cm). Podjezd umývátko (výška 83 cm) je dostatečný. Umývátko je opatřeno pákovou baterií a pevným zrcadlem. V místnosti se nachází toaletní papír, mýdelník i papírové utěrky v dosažitelné výšce.

## Parkování

Ve vzdálenosti 200 m od objektu se nachází dvě podélná vyhrazení parkovací stání na přilehlém parkovišti u Zimního stadionu a Slezského gymnázia. Povrch trasy z parkoviště k objektu tvoří zámková dlažba a asfalt, které jsou v dobrém stavu.



## MHD

V blízkosti objektu se nachází dvě autobusové/trolejbusové zastávky MHD.

Zastávka Zimní stadion je od objektu vzdálena do 100 m. Jedno nástupiště má šířku 385 cm, výšku nástupní hrany 16 cm, povrch je proveden ze zámkové dlažby. Druhé nástupiště má šířku 430 cm, výšku nástupní hrany 16 cm, povrch je proveden ze zámkové dlažby. Přístup k objektu je bezproblémový a povrch tvoří zámková dlažba, dlažební kostky a asfalt.


Zastávka Praskova je od objektu vzdálena cca 200 m. Jedno nástupiště má šířku 385 cm (po sloup přístřešku 197 cm), nástupní hranu tvoří bezbariérový obrubník (výška 20 cm). Povrch je proveden ze zámkové dlažby. Druhé nástupiště má šířku 400 cm, nástupní hranu tvoří bezbariérový obrubník (výška 20 cm). Povrch je proveden ze zámkové dlažby.

Přístup k objektu je bezproblémový a povrch tvoří zámková dlažba, dlažební kostky a asfalt.

## Poznámka

Vzhledem ke stáří této budovy a k faktu, že se jedná o kulturní památku, je tato budova kromě vyšších sklonů ramp velmi dobře přizpůsobena pro návštěvníky s tělesným postižením.



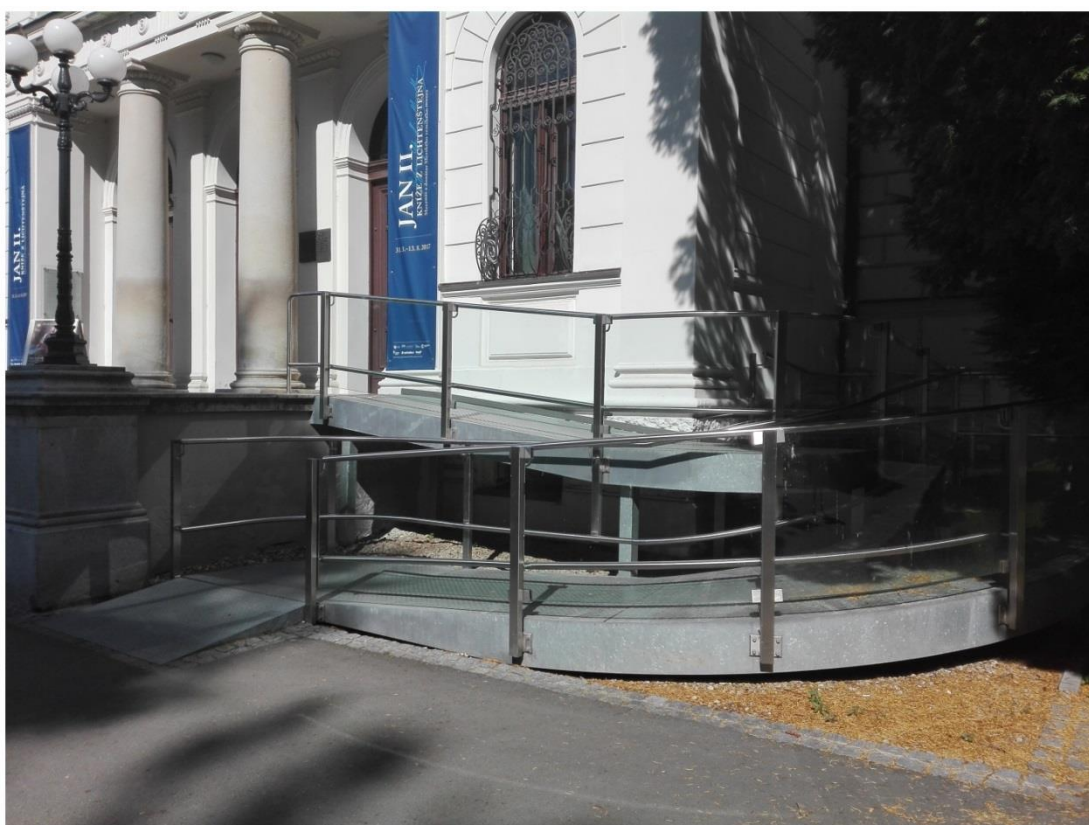

## HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA

Komenského 10; 746 01 Opava

tel. +553 714 809; mobil: +420 778 527 822; e-mail: [hvb@szm.cz](mailto:hvb@szm.cz)



Ostravská Organizace Vozíčkářů

Zpracoval kolektiv pracovníků střediska Bez bariér; červenec 2017

e-mail: [poradnaoovseznam.cz](mailto:poradnaoovseznam.cz)

web: <http://bariery.xf.cz>